


LÜY YOL HARİTASI (10 kW altı Çatı GES hariç)

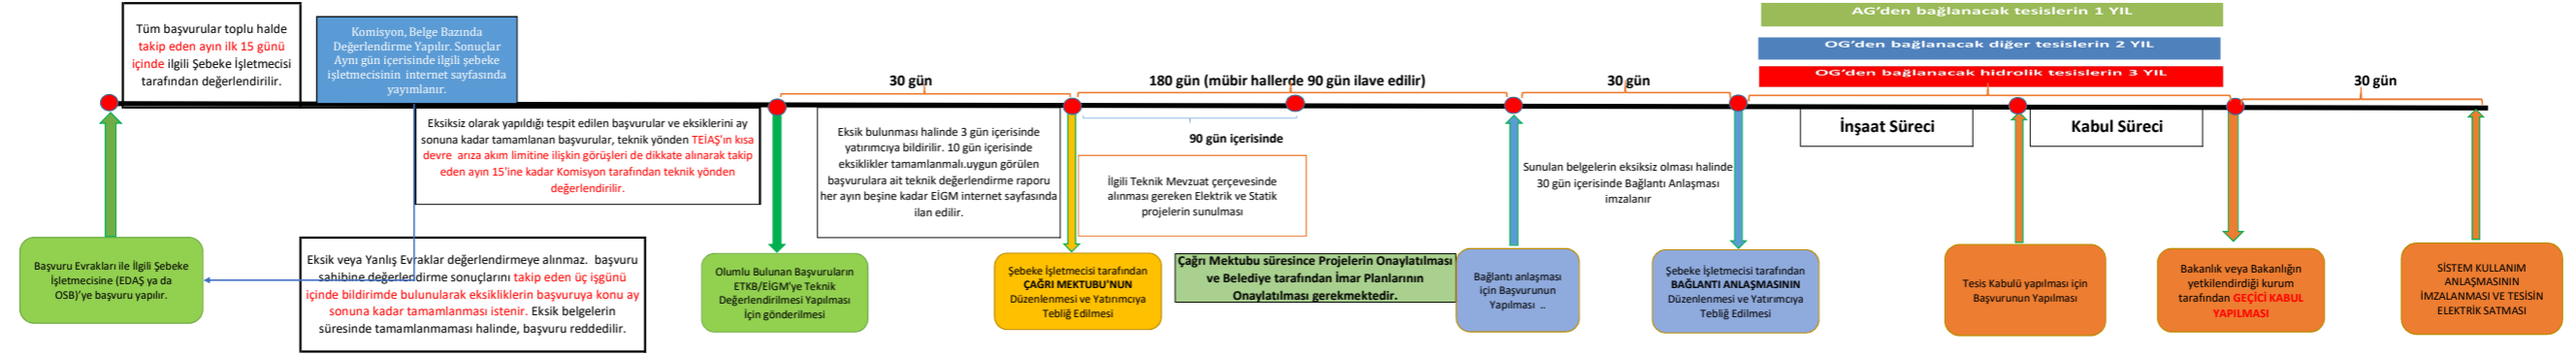

KOMİSYON: TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, biri OSB müdürü, diğer iki kişiden en az birisi değerlendirme yapılacak konuda uzman bir personel olmak üzere ilgili OSB çalışanlarından oluşan üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.

NOT:
a) Kurulu güç değişikliğine ilişkin talep tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilir.
b) Yeni kurulu güçte göre sunulması gereken belgeler başvuru ekinde sunulur.

Rüzgar Başvuruları için TDR'si uygun bulunanlar, İlan tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim izni için TÜBİTAK'ın ilgili birimine başvuruda bulunulur. EİGM tarafından TEI sonucuna kadar kapasitenin

*Elektrik Projesi --> 100 kW altı TEDAŞ Bölge, 100 kW üstü TEDAŞ Genel Müdürlüğü, 10kW altı Çatı projeleri -- Dağıtım Şirketleri de yetkili
* Statik Projeler için --> Üniversiteler ve 10

*Üretim tesisleri, sistem kullanım anlaşmasında belirtilen tarihten itibaren sisteme enerji verebilir.
*Geçici kabulü tamamlandıktan işletmeye alınan üretim tesislerinde, tesisin ticari faaliyete başladığı tarihi izleyen bir ay içerisinde tarafarca sistem kullanım anlaşmasının imzalanması zorunludur.